

Вих. № 01/170924
Від 17.09.2024р.
Щодо ТУ на електропостачання

Проектування об'єкту: **«Нове будівництво індивідуального житлового будинку (садибного типу) за адресою: вул. Бучанська, 44 у Святошинському районі м. Києва»**

Проект розроблено у 2024 році ТОВ «Українські Архітектурні Технології» на замовлення фізичної особи Акру Валерії Олегівни на підставі:

1. Заява замовника;
2. Містобудівні умови та обмеження MU01:2342-6435-2679-7088;
Реєстраційний номер 657 від 04.10.2023;
3. Витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності:
реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1984968480000;

У зв'язку з наявністю підключення до існуючих мереж електропостачання, у достатньому обсязі на потреби освітлення, електроживлення побутових, технічних та технологічних приладів та обладнання, повідомляємо про те, що на даному об'єкті відсутня необхідність в отриманні технічних умов на електропостачання.

Головний архітектор проекту	_____ Ткачук П.В.
-----------------------------	-------------------

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ до електричних мереж електроустановок

Дата видачі 18.11.2024

№ (ідентифікатор)

ТУ 0064031811241090110000001

Замовник

Акру Валерія Олегівна

1. Місце розташування об'єкта Замовника

вул. Бучанська, 44

(кад.номер 8000000000:75:468:0018)

Функціональне призначення об'єкта

Садибний (індивідуальний) житловий будинок

Прогнозний рік введення об'єкта в

2025

експлуатацію

2. Існуюча дозволена (прислана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії 0,0 кВт (0,38 кВт):

I категорія 0,0 кВт;

II категорія 0,0 кВт;

III категорія 0,0 кВт;

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (прислана) потужності 10 кВт (0,22 кВт):

I категорія 0,0 кВт;

II категорія 0,0 кВт;

III категорія 10 кВт;

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення 0,0 кВт;

електроплити 0,0 кВт;

гаряче водопостачання 0,0 кВт;

4. Джерело електропостачання

ПС: Біличі 110/35/10

ТП/РП: 332

Номер (опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності

розподільчі мережі 0,4 кВ РП 332

Номер (опори або обладнання)

6. Точка прислання

на відхідних клемах ввідного пристрою в ввідно-обліковому щиті

7. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці прислання електроустановки.

8. ЕІС-код площадки комерційного обліку: 62Z8467897528403

I. Вимоги до електроустановок Замовника

9. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

9.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу:

9.1.1. У ввідно-обліковому щиті, що обладнується оператором системи розподілу на ближній до земельної ділянки Замовника опорі, обладнати вузол обліку.


9.1.2. Обладнати розподільчий щит об'єкту, живлення якого виконати по однофазному вводу від ввідно-облікового щита.

9.1.3. Передбачити влаштування повторного контуру заземлення ($R < 10 \text{ Ом}$).

9.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: не вимагається

9.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: не вимагається

9.4. Вимоги до безпеки електропостачання: вирішити проектом

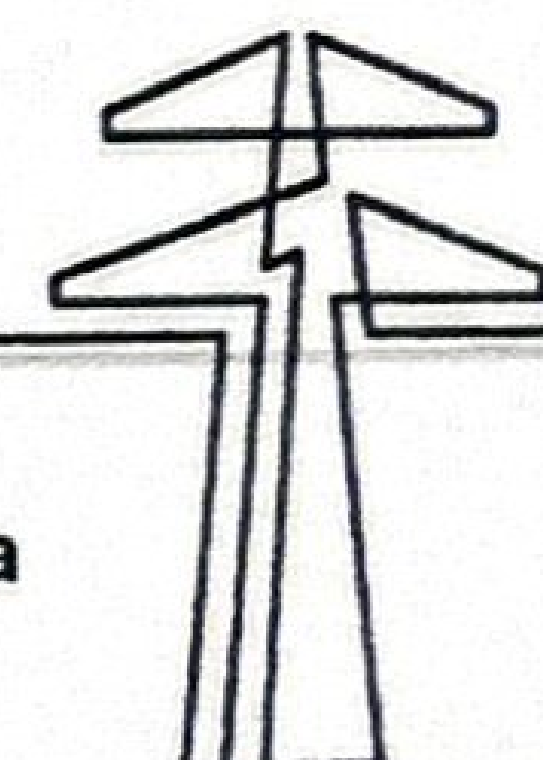

9.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: Виконати умови «Рекомендацій з влаштування вузлів обліку електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з урахуванням розділу 1.5 ПУЕ, розділу V та розділу VI Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕ КП від 14.03.2018 №311, розділу 11 ДБН В.2.5.-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення».

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

10. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

10.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:

10.1.1. Обладнати ввідно-обліковий щит об'єкту (без приладу обліку) на ближній до земельної ділянки Замовника опорі, електропостачання якого виконати по однофазному вводу від існуючої ПЛІ-0,4 кВ(ЗБ РП332/5, Л-1). Схему підключення та необхідність встановлення нових (додаткових) опор вирішити проектом.

10.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: не вимагається

10.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: не вимагається

10.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: не вимагається

11. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: у відповідності до виконавчої документації та діючої схеми живлення.

Примітки:

1. Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

Оператор системи розподілу:

Місцезнаходження:

04080 м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 20

Код ЄДРПОУ 41946011

ПІН 419460126541

Відповідальний представник:

Головльова Юлія Леонідівна

Контактний телефон:

207-96-36, 050-425-83-50

Керівник департаменту з розвитку мереж та технічних приєднань ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

І.Г. Толпиго


18.11.2024

Технічні умови набирають чинності після оплати Замовником вартості послуги з приєднання згідно з умовами договору про приєднання.

Вх. №983299925

983299925/198009

Виконавець: Півень

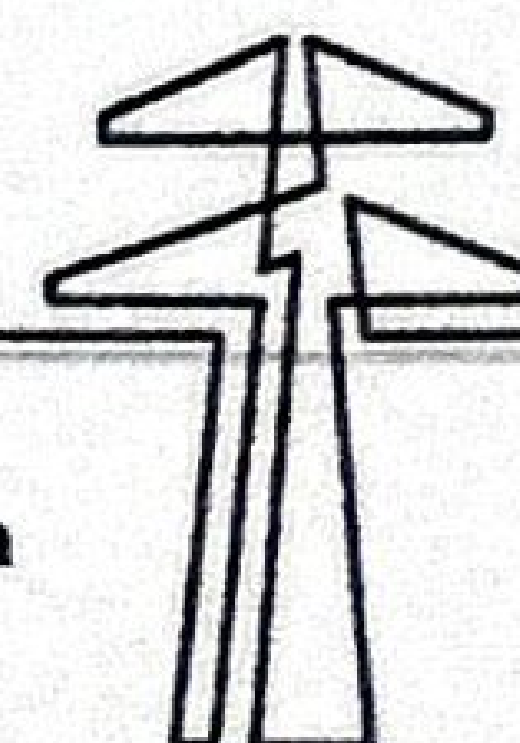

Рахунок № 95850705 від 18 листопада 2024 р.

Виконавець: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІТЕК ІНВЕСТВИ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 04080, м. Київ,
вул. Новоскопентинська, 20, код за ЄДРПОУ 41946011

Замовник: Ватерія Акру, 03164, м. Київ, р-н Святошинський, вул. Буганова, 44

Платник: Ватерія Акру, 03164, м. Київ, р-н Святошинський, вул. Буганова, 44

Одержувач коштів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІТЕК ІНВЕСТВИ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", 04080, м. Київ,
вул. Новоскопентинська, 20, код за ЄДРПОУ 41946011


IBAN: UA43334851000000002600641228

ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗУВАТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 95850705,3004456013,900167023Ватерія Акру

Договір №		006403/198009		від 07.11.2024	
№п/п	Найменування	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	ПОСЛУГА ІЗ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ДО 16кВт	шт	1,0000	21 240,00	21 240,00
				Підсумок	21 240,00
				ПДВ:	4 248,00
				Разом:	25 488,00

Всього по рахунку:

Двадцять п'ять тисяч чотириста відмідесат відм грн. 00 коп., в т.ч.
ПДВ: 4 248,00 грн.

Керівник Департаменту (посада)  (підпис) І.І. Толпінто (прізвище)

Трим оплаті обов'язково вказати визначений текст призначення платежу, інакше оплата не буде зарахована на клієнта.

**Рахунок дієвий протягом 20 банківських днів.

***Оплата по рахунку повинна бути у повному обсязі, на суму, що вказана у графі «Разом». У випадку часткової оплати, прощобі кошти зараховані не будуть.



Дата видачі 18.11.2024
№ (ідентифікатор)
ТУ 0064031811241090110000001

РОЗРАХУНОК плати за приєднання до електричних мереж
ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" електроустановок
об'єкта: Салибний (індивідуальний) житловий будинок
вул. Бучанська, 44 (кад.номер 8000000000:75:468:0018)
замовник: Акру Валерія Олегівна

Вихідні дані для визначення типу приєднання до електричних мереж (стандартне/нестандартне):				
Тип приєднання до електричних мереж	Максимальне розрахункове навантаження з урахуванням існуючої дозволеної потужності, кВт (U, кВ)	Існуюча потужність, кВт (U, кВ)	Найкоротша відстань від точки приєднання замовника до точки (точок) в існуючих мережах - диспетчерська назва елемента мережі, м	Диспетчерська назва точки(точок) до якої розрахована відстань по прямій лінії
Стандартне	10 кВт (0,22 кВ)	0 кВт (0,38 кВ)	20 (ЗБ РП32/5, Л-1)	ЗБ РП32/5, Л-1

Вихідні дані для здійснення розрахунку:

Максимальне розрахункове навантаження з урахуванням існуючої дозволеної потужності (P _{max}), кВт	10
Існуюча потужність (P _{існ}), кВт	0
Розрахункова потужність за яку справляється плата за приєднання (P _{розр}), кВт	10,00 0,4(0,23)
Ступінь напруги в точці приєднання, кВ	0,4(0,23)
Місце розташування (село/місто/село міського типу) електроустановки що приєднується (зазначити населений пункт)	м. Київ
Найменування територіальної одиниці ОСР	РЕМ "Тривобережний"
Тип схеми приєднання (фазність)	I фазна
Категорія надійності електропостачання	III
Ставка плати за стандартне приєднання потужності, яка була застосована для визначення плати за приєднання (C), тис. грн (без ПДВ).	2,124

Розрахунок вартості плати за стандартне приєднання до електричних мереж:

$P_{ст} = P_{розр} \times C = 10,00 \times 2,124 = 21240,00 \text{ грн. (без ПДВ)}$

$P_{розр} = P_{max} - P_{існ}$ - різниця максимального розрахункового навантаження з урахуванням існуючої дозволеної потужності та існуючої потужності в разі однакового ступеня напруги в точці приєднання та якщо не змінюється схема електрозабезпечення.

$P_{ст} = 21240,00 \text{ грн. (двадцять одна тисяча двісті сорок грн. 00 коп.) (без ПДВ), крім того ПДВ}$
4248,00 грн (чотири тисячі двісті сорок вісім грн. 00 коп.),

Повна вартість послуги 25488,00 грн. (двадцять п'ять тисяч чотириста вісімдесят вісім грн. 00 коп.)

ОСР:
Керівник департаменту з розвитку мереж та технічних приєднань ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Виконавець: Півень

